






Zodpovedný projektant	Ing.Fajfar Jaroslav	JFT s.r.o. V Laskách 126 507 61 Lázně Bělohrad IČ: 35597971 DIČ CZ25597971
Kontroloval	Ing.Fajfar Jaroslav	
Investor	ČEZ Distribuce, a.s. Tepalická 874/6 405 02 Děčín IV-Podmokly	
Název úkolu	Staní Palka, Revoluční - r. n. k. z.Ú. 0280	
Název výkresu:	Koordinační výkres - tabulová a vektorová vedení NN	
Datum	12/2021	
Stavba	IE-12-2008/80	
Stavba (oslo)	410.0246/80	
Území	4-201	
Zašly výnos	11/24/18	

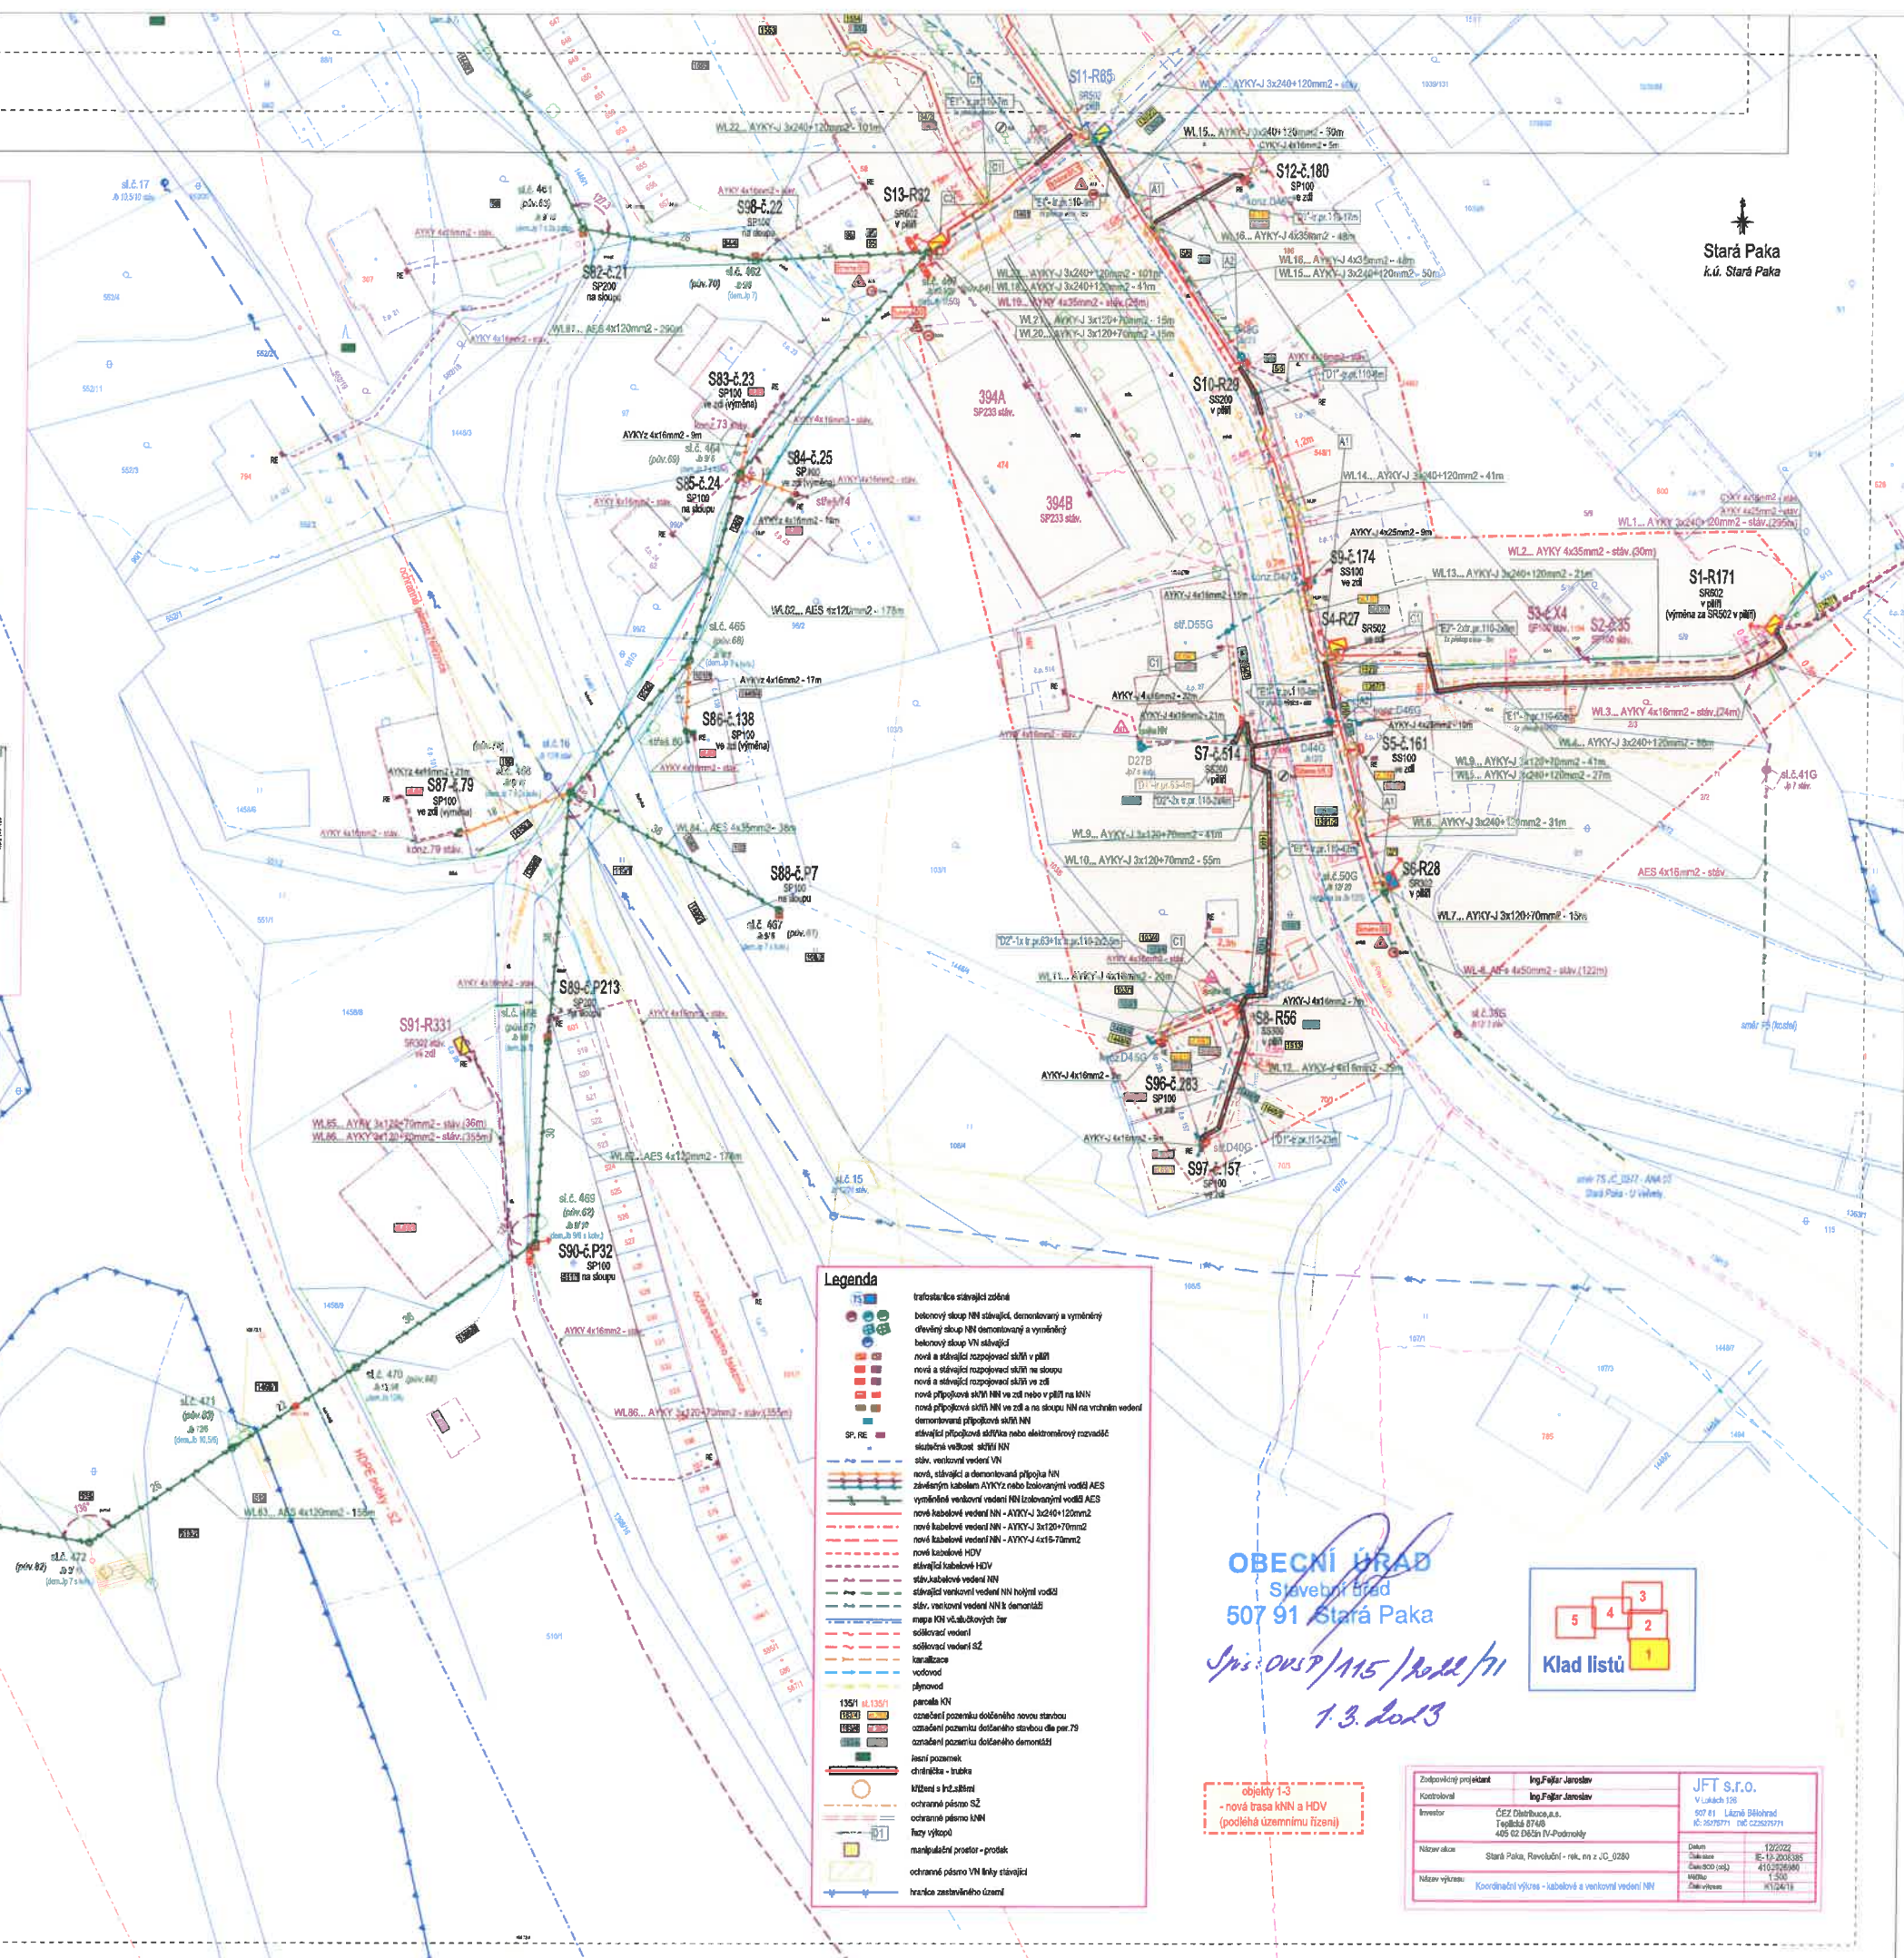

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA AC 3+PEN 3x230/400V TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE PNE 33 0000-1:
-živých částí dle 8.3.2.2.3. - krytí:
-na živých částí dle 8.3.2.2.4. - automatickým odpojením
od zdroje nadproudovým ochranným prvkem
Vnější VLVY dle PNE 33 0000-2: AAB, AB6, AC1, AD1, AE2, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU1,
BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
Poznámka 1: Stávající podzemní zařízení je nutno před započatím prací pečlivě vyšetřit
Zaměřeno: Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Šp.

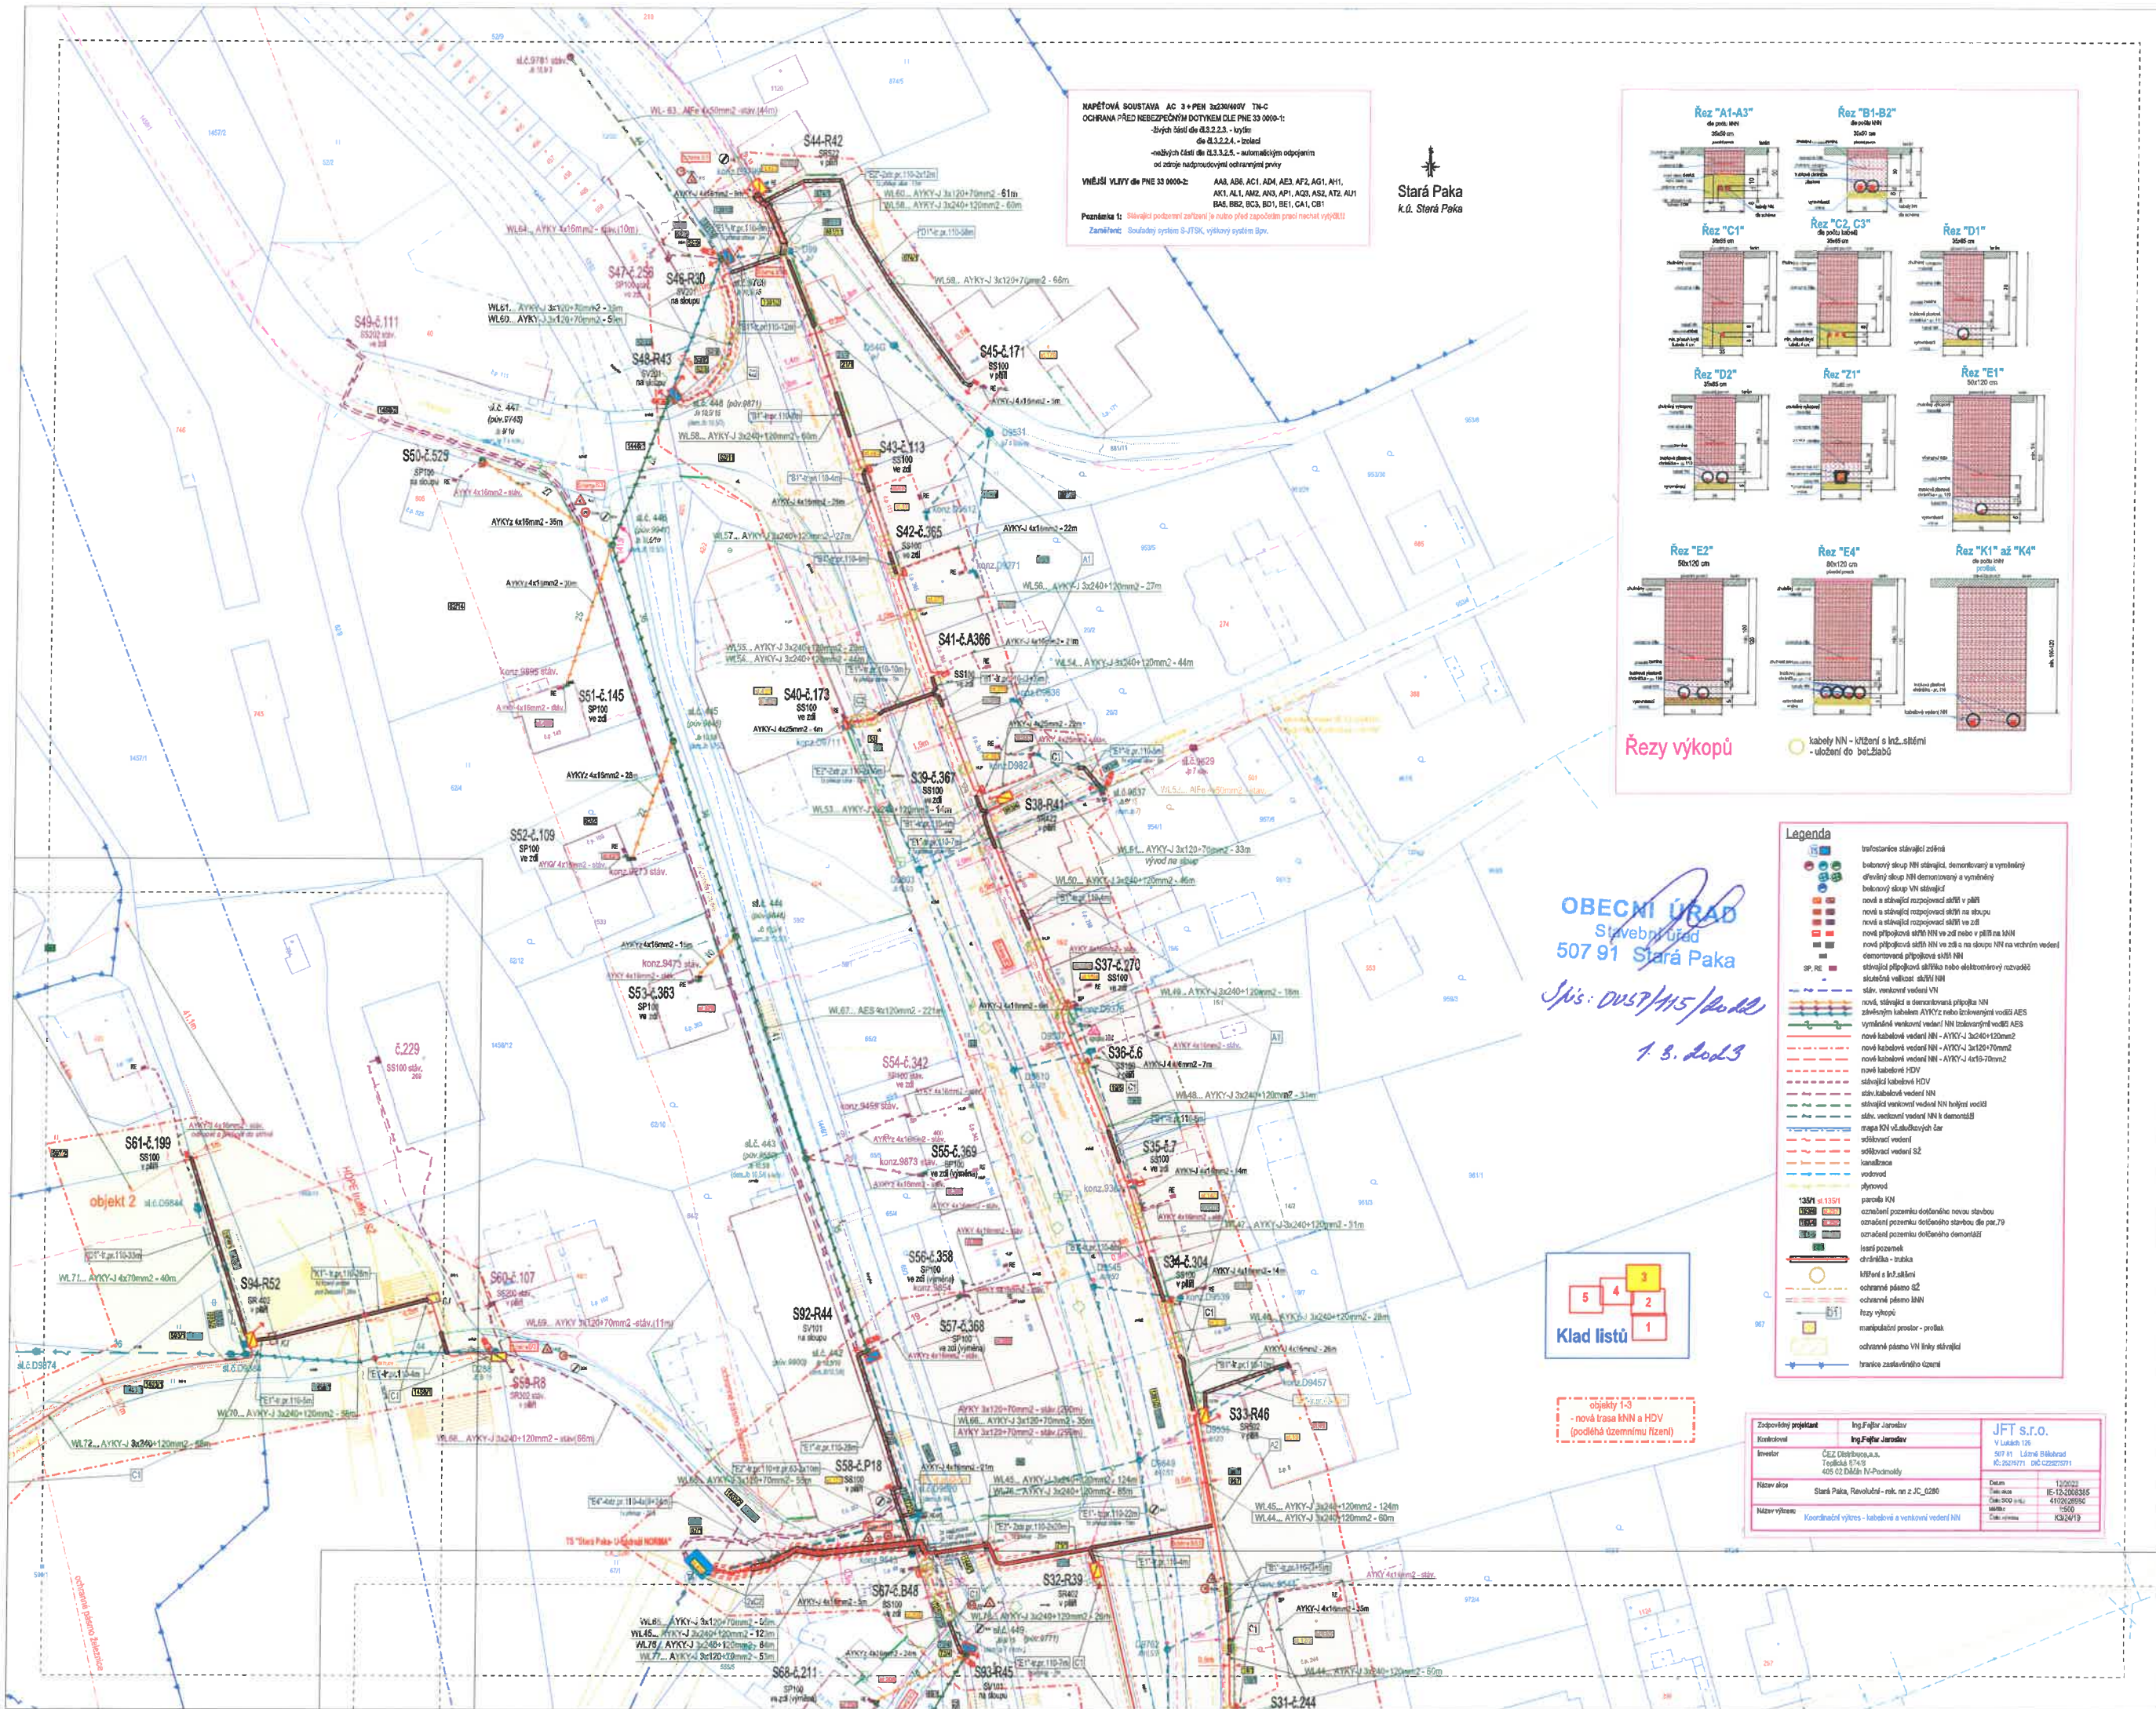

Stará Paka
k.ú. Stará Paka

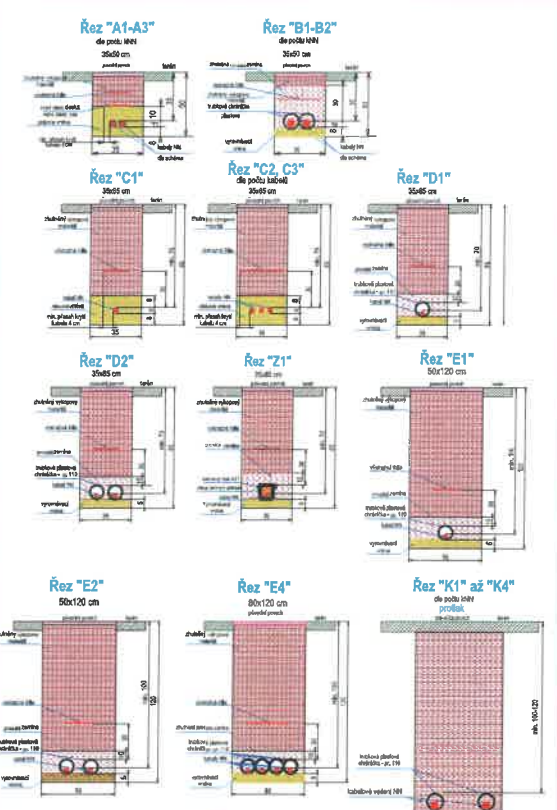

Řezy výkopů
kabely NN - křížení s inž. sítěmi
- uložení do bet. žlabů

- Legenda**
- trafostanice stávající ziská
 - betonový sloup NN stávající, demontovaný a výměnný
 - dřevěný sloup NN demontovaný a výměnný
 - betonový sloup VN stávající
 - nová a stávající rozpojovací skříň v pátě
 - nová a stávající rozpojovací skříň na sloupu
 - nová přípojková skříň NN ve zdi nebo v pátě na káblu
 - nová přípojková skříň NN ve zdi a na sloupu NN na vnějším vedení
 - demontovaná přípojková skříň NN
 - stávající přípojková skříňka nebo elektronický rozvaděč
 - stávající velikost skříně NN
 - sloup, vankovité vedení VN
 - nová, stávající a demontovaná přípojka VN
 - závěsný kabelový AYKYz nebo izolační vodič AES
 - výměnný vankovité vedení NN izolační vodič AES
 - nová kabelové vedení NN - AYKY-J 3x240+120mm²
 - nová kabelové vedení NN - AYKY-J 3x120+70mm²
 - nová kabelové vedení NN - AYKY-J 4x10-70mm²
 - nová kabelové HDV
 - stávající kabelové HDV
 - sloup kabelové vedení NN
 - stávající vankovité vedení NN hřídelní vodič
 - sloup, vankovité vedení NN hřídelní vodič
 - mapa KN vč. akčních čar
 - odšlakovací vedení
 - odšlakovací vedení S2
 - konektory
 - vodorov.
 - přechod
 - paralela KN
 - označení pozemku dočasně novou stavbou
 - označení pozemku dočasně stavbou dle par.79
 - označení pozemku dočasně demontáž
 - lesní pozemek
 - chráněná - trubka
 - Mříž s inž. sítěmi
 - ochranné pásmo G2
 - ochranné pásmo káblu
 - řez výkopů
 - manipulační prostor - průřez
 - ochranné pásmo VN linie stávající
 - travní zástavěbní území

OBECE ÚŘAD
Stavební úřad
507 91 Stará Paka

Spis: DVS7/115/2022
1.3.2023



Klad listů

objekty 1-3
- nová trasa káblu a HDV
(podle územního řízení)

Zodpovídný projektant	Ing. Filip Jaroš	JFT s.r.o.
Kontrolní	Ing. Filip Jaroš	V Lábech 190
Investor	ČEZ Distribuce, s.p. Teplická 674/9 405 02 Lábeň u Písně	SP 01 Lábeň u Písně K: 02/07/11, 02/07/09/11
Název akce	Stará Paka, Revoluční - r.č. n. z. JC 6286	Datum: 12/2022 Číslo akce: JE-12-2022/335 Město: 500 Číslo čísel: K9/24/19
Název výkresu	Koordinátní výkres - kabelové a vankovité vedení NN	

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA AC 3+PEN 3x230/400V TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE PNE 33 0000-1:
-typizace dle 8.3.2.2.3 - typizace
-návrh dle 8.3.2.2.4 - izolace
-návrh dle 8.3.2.2.5 - elektrická odolnost
od zdroje nadproudových ochranných prvků
VNĚŠNÍ VLVY dle PNE 33 0000-2: A4S, A4B, AC1, AD, AE3, AF2, AG1, AH1, AI1, AL1, AM2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU1, B4S, B4B, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
Poznámka 1: Stávající podzemní zařízení je nutno před započetím prací pečlivě vyšetřit
Zaměření: Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bp.

Stará Paka
k.ú. Stará Paka

Legenda

- trafostanice stávající zeď
- betonový sloup NN stávající, demontovaný a vyměněný
- dřevěný sloup NN demontovaný a vyměněný
- betonový sloup VN stávající
- nová a stávající rozpojovací skříň v pili
- nová a stávající rozpojovací skříň na sloupu
- nová přípojňová skříň NN ve zdi nebo v pili na kNN
- nová přípojňová skříň NN ve zdi a na sloupu NN na vrcholném vedení
- demontovaná přípojňová skříň NN
- stávající přípojňová skříň NN
- skladba velikosti skříně NN
- stb. vedení VN
- nová, stávající a demontovaná přípoje NN
- zkrácení kabelů AYKYz nebo izolování vodičů AES
- vyměnění vedení VN izolovanými vodiči AES
- nová kabelová vedení NN - AYKY-J 3x240+120mm²
- nová kabelová vedení NN - AYKY-J 3x120+70mm²
- nová kabelová vedení NN - AYKY-J 4x16-70mm²
- nová kabelová HDV
- stávající kabelová HDV
- stb. kabelová vedení NN
- stávající vedení NN hřími vodiči
- stb. vedení VN k demontaci
- napájení VN v. skříních čar
- sčítací vedení
- sčítací vedení S2
- kanalizační
- vodovod
- plynovod
- perforace VN
- označení pozemků dotčeného stavbou
- označení pozemků dotčeného stavbou dle par.79
- označení pozemků dotčeného stavbou
- lesní pozemek
- chráněná - tráva
- hlášení s kř. stěží
- ochranné pásmo S2
- ochranné pásmo kNN
- řez výkopu
- manipulační prostor - prolek
- ochranné pásmo VN blíže stávající
- hranice zastavěného území

Řezy výkopů

Řez "A1-A3" 30x100 cm
Řez "B1-B2" 30x100 cm
Řez "C1" 30x100 cm
Řez "C2, C3" 30x100 cm
Řez "D1" 30x100 cm
Řez "D2" 30x100 cm
Řez "Z1" 30x100 cm
Řez "E1" 30x100 cm
Řez "E2" 30x120 cm
Řez "E4" 30x120 cm
Řez "K1" až "K4" 30x120 cm

černá NN - hlášení s kř. stěží
- uložení do bet. žlabu

OBCNÍ ÚŘAD
Stavěcí úřad
507 91 Stará Paka

Jp's OV57/115/P.02/P1
1.3.2015



- nová trasa kNN a HDV
(podle územního řízení)

Zápočkový projektant	Ing. Fajstl Jaroslav	JFT s.r.o.
Kontrolant	Ing. Fajstl Jaroslav	V Lukách 128
Investor	ČEZ Distribuce, a.s. Teplovodní ústředna 405 02 Dělná IV- Podmoky	507 91 Lázně Bělohrad Kč. 25219711 DČ 0225219711
Název díla	Stará Paka, Revoluční - rek. na z. KČ_0250	Datum 12.02.2015
Název výkresu	Koordinátní výkres - kabelová a vedení NN	Číslo akce 15-12-0003886
		Číslo projektu 410202886
		Číslo výkresu 1500
		Datum výkresu 14.02.2015